

AENOR

Certificado AENOR de Producto Materiales de arcilla cocida para construcción



034/001907

AENOR certifica que la organización

BMI ROOFING SYSTEMS, S.L.U.

con domicilio social en CR VILLALUENGA A COBEJA, KM 3,5 45520 VILLALUENGA DE LA SAGRA
(Toledo - España)

suministra Tejas y piezas auxiliares de arcilla cocida

conformes con UNE-EN 1304:2014 (EN 1304:2013)

Nº Ficha Técnica 2050207 (ver anexo)

elaboradas en PI EL MURGÓN III FASE CL TONELEROS, 2 02640 ALMANSA (Albacete - España)

Esquema de certificación Este certificado se ha concedido de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento Particular de Certificación de AENOR RP 34.02.

Este certificado anula y sustituye al 034/001907, de fecha 2017-11-20

Fecha de primera emisión 2015-02-27
Fecha de modificación 2018-04-06
Fecha de expiración 2023-04-06

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº 01/C-PR271

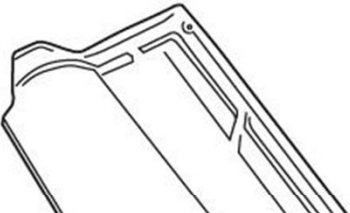
MARCA AENOR PARA TEJAS Y PIEZAS AUXILIARES DE ARCILLA COCIDA

Nº DE FICHA TÉCNICA: 2050207

FABRICANTE:	BMI ROOFING SYSTEMS, S.L.U.	 AENOR Producto Certificado
LOCALIDAD:	ALMANSA (ALBACETE)	
DESIGNACIÓN DEL MODELO:	TEJA CON ENCAJE LATERAL Y ENCAJE DE CABEZA UNE EN 1304	
NOMBRE COMERCIAL:	MERIDIONAL NOVA PAJA	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

VALORES GARANTIZADOS POR EL FABRICANTE	EXIGIDOS POR AENOR
--	--------------------

PARÁMETROS OBLIGATORIOS				Características estructurales (% defectos)		UNE ISO 2859-1	LCA 2,5 (I)	LCA 2,5 (II)
Dimensiones nominales (mm)								
		Longitud	Anchura					
Individuales	X	435	264	Tolerancia en longitud (%)		UNE EN 1024	± 2,0	± 2,0
De recubrimiento				Tolerancia en anchura (%) (no aplicable a tejas curvas)			± 2,0	± 2,0
Tejas curvas				Uniformidad de perfiles transversales (mm) (Sólo para tejas curvas)			N/A	N/A
Anchura máxima Anchura mínima								
Impermeabilidad								
Categoría 1		X	Método de ensayo 1	X				
Categoría 2			Método de ensayo 2					
Resistencia a la helada								
Nivel 1 (nº ciclos superados sin daños ≥ 150)			X	Rectitud/Alabeo (%)			≤ 1,5	≤ 1,5
Nivel 2 (nº ciclos superados sin daños ≥ 90)								
PARAMETROS OPCIONALES ANEXO D RP 34.02								
		SI	NO	Impermeabilidad (cm3/cm2 * día)	Valor medio	UNE EN 539-1	≤ 0,5	≤ 0,5
Impermeabilidad (D.2 RP 34.02)			X		valor individual		≤ 0,6	≤ 0,6
Heladicidad (D.3 RP 34.02)			X		Valor medio	D.2 RP 34.02	N/A	N/A
					valor individual		N/A	N/A
ESQUEMA DEL MODELO				Resistencia a flexión (N)		UNE EN 538	≥ 1200	≥ 1200
				Resistencia a la helada (ciclos)		UNE EN 539-2	≥ 150	≥ 150
						D.3 RP 34.02	N/A	N/A
				Reacción al fuego		UNE EN 13501-1	A1	A1
				Comportamiento frente al fuego		UNE EN 13501-5	Broof	Broof



Modelo no hidrofugado

Piezas especiales:	teja cerámica, disponible en www.tejascobert.com
--------------------	---

Caballete, Cuña para caballete, Caballete a 3 aguas, Tapa de caballete, Final de limataes, Remate lateral derecho, Remate lateral izquierdo, Remate angular, Teja doble, Teja de ventilación, Teja soporte de chimenea, Chimenea, Pináculo y Tapa de alero antipájaros.

Datos de la obra a la que se ha suministrado el material cuya ficha técnica aparece aquí fotocopiada:
(Para la calificación final de la obra deberá estar sellada y firmada por el fabricante)

Sello y firma

Fecha de emisión: 2018-04-06
Anula y sustituye a la de fecha:
2017-11-20

AENOR

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación n° 01/C-PR271

R-DTC-076.05

⁽¹⁾ Esta información se encuentra fuera del alcance de la Marca AENOR y la acreditación ENAC. AENOR no se responsabiliza de la veracidad de la misma.